

“Kontak Direnci” Sekmesi


Kategory	**tester**
Bölüm	**Devre Kesici Modülü**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

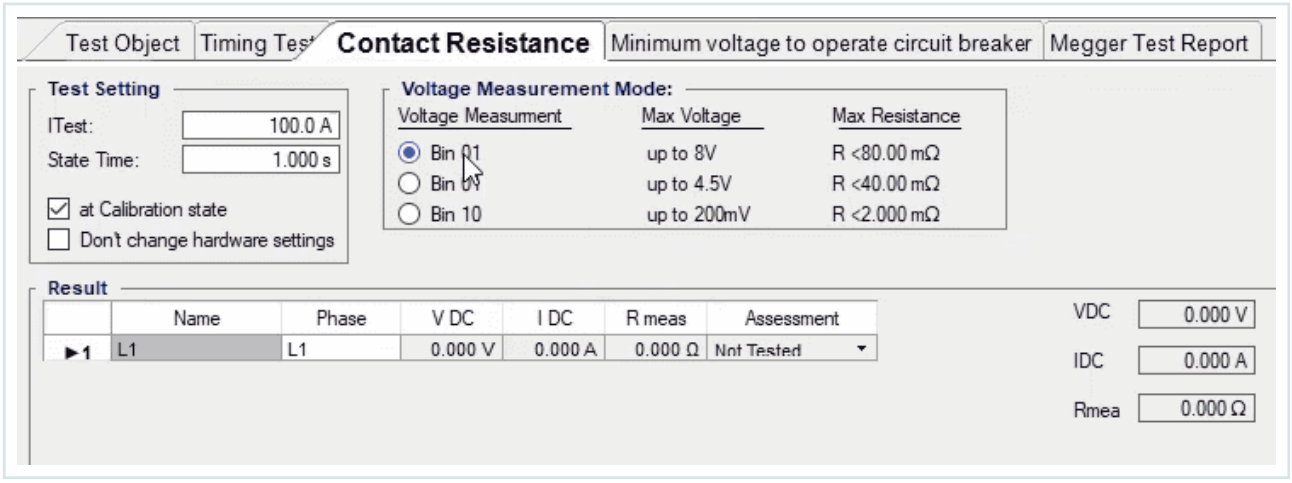


Şekil 1

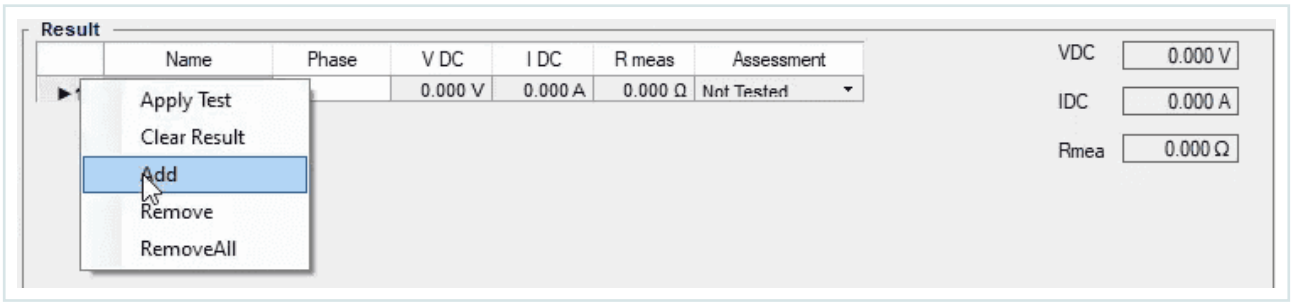

Şekil 2

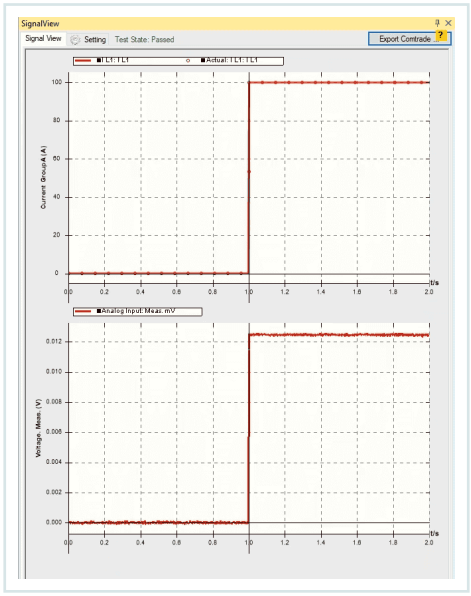

Şekil 3




Şekil 4


Result

	Name	Phase	V DC	I DC	R meas	Assessment
1	L1	L1	12.45 mV	100.1 A	124.4 µΩ	Passed
2	L2	L2	12.46 mV	100.1 A	124.5 µΩ	Passed
▶3	L3	L3	12.45 mV	100.1 A	124.4 µΩ	Passed


Şekil 5

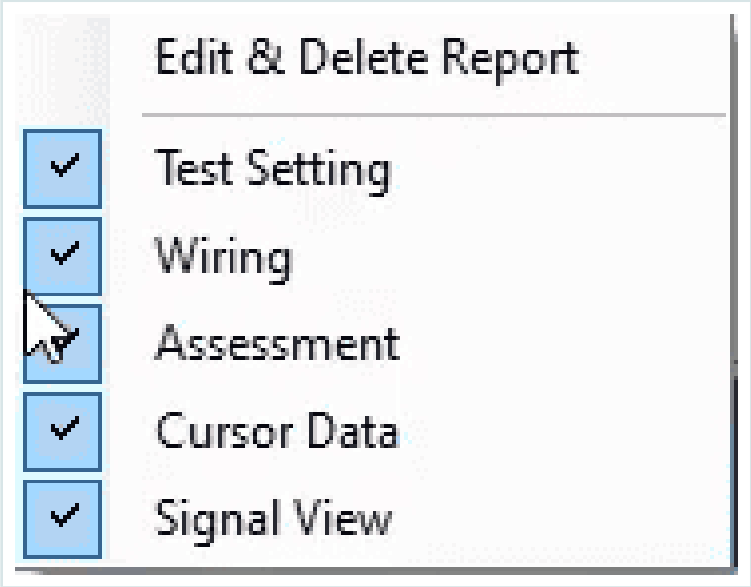


Şekil 6

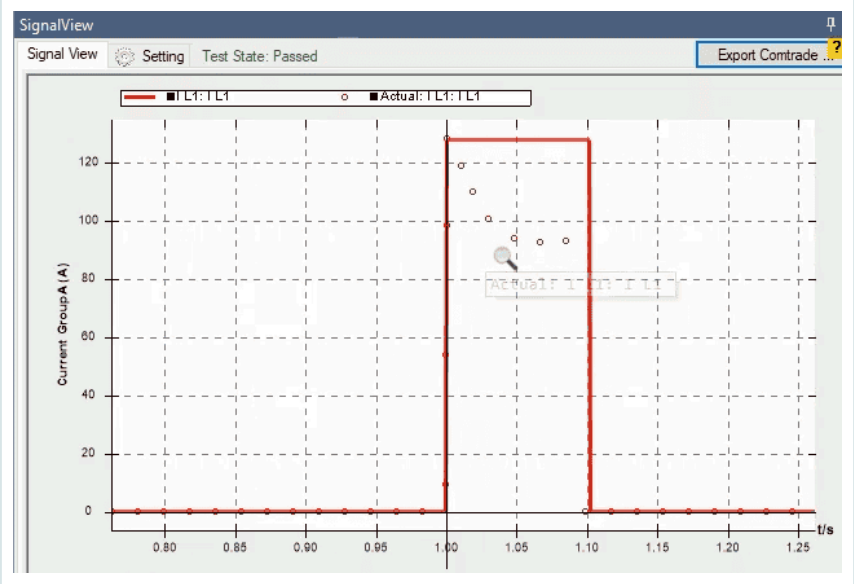


Şekil 7

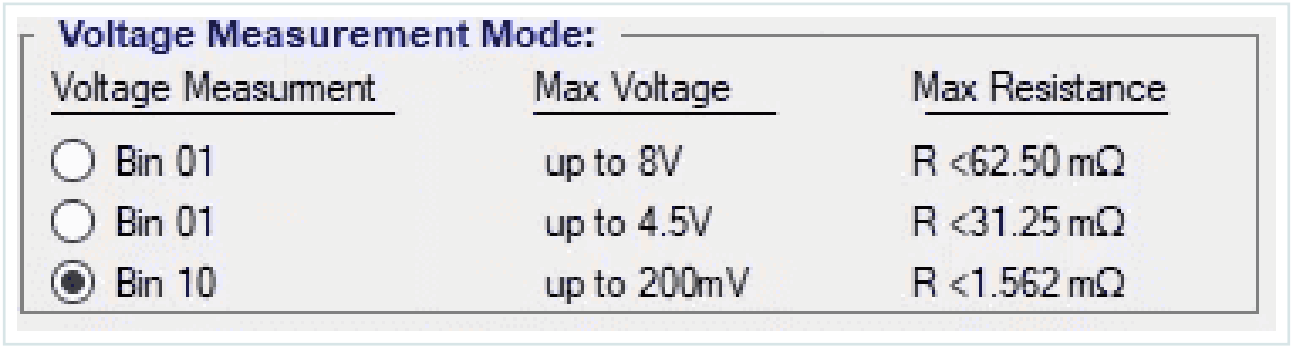

Şekil 8

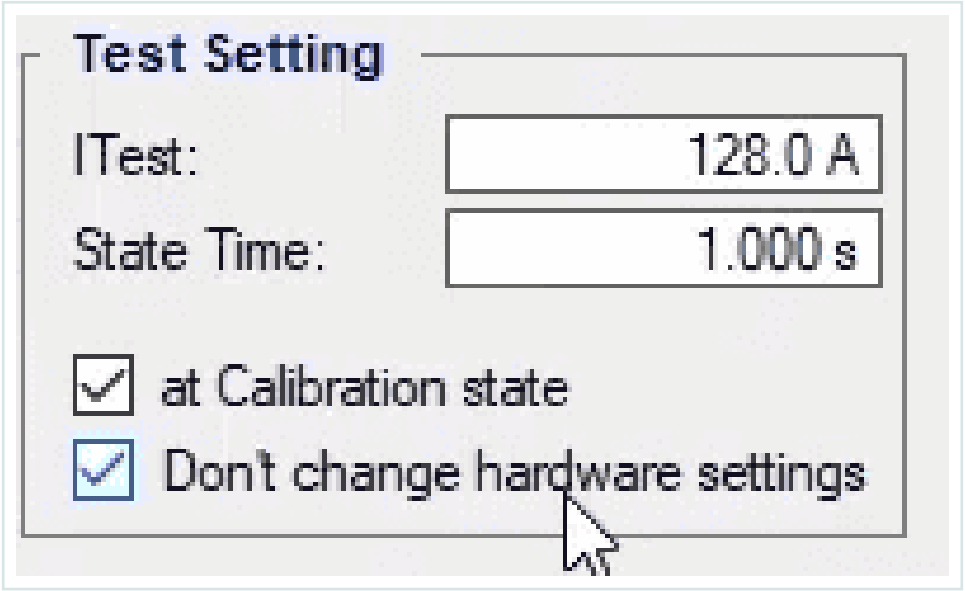

Şekil 9

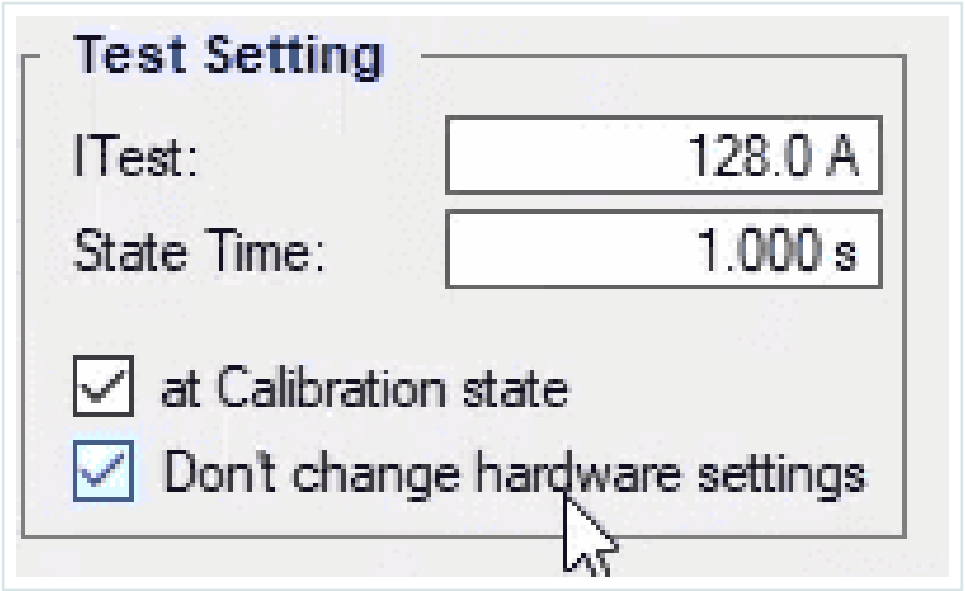

Şekil 10